

RecalArt Electronic

Regulator Pogodowy A3000D

Dokumentacja użytkownika

Przeznaczenie i możliwości regulatora

Informacje ogólne

Regulator A3000D jest przeznaczony do sterowania kotłami na węgiel z automatycznym ślimakowym podajnikiem paliwa. W podstawowej konfiguracji do prawidłowej pracy urządzenia wystarcza podłączony czujnik temperatury kotła, czujnik podajnika, wentylator i silnik podajnika. W takim przypadku na gałkach ustawiana jest temperatura kotła. Po podłączeniu czujnika C.W.U. (Ciepłej Wody Użytkowej) i pompy obiegu C.W.U. – można ustawić temperaturę wody.

Szybkie wprowadzenie do eksploatacji – wersja podstawowa

Regulator powinien zostać podłączony i wstępnie zaprogramowany przez uprawniony serwis (producenta kotła). Urządzenie jest gotowe do pracy po włączeniu zasilania. Na początku należy ustawić zegar i zaprogramować grzania C.O. (centralnego ogrzewania - str. 16) i C.W.U. (ciepłej wody użytkowej – str.16). Ustawienia te należy dobrać do własnych potrzeb. Programowanie regulatora jest czynnością jednorazową i w razie problemów polecamy skorzystać z fachowej pomocy serwisu w trakcie instalacji urządzenia. Następnie ustawiamy temperaturę. Wystarczy pokręcić gałką, a na wyświetlaczu pokaże się ustawiona wartość temperatury. Rozpalenie kotła jest opisane w dokumentacji technicznej kotła, zaś obsługa regulatora w tym zakresie jest opisana na str.6 tej dokumentacji. W trakcie użytkowania kotła, może być potrzebne wyregulowanie procesu spalania (praktycznie każdy zakup to trochę inne paliwo więc raczej mała korekta będzie potrzebna), czynność ta jest maksymalnie uproszczona i nie powinna sprawiać problemów (patrz opis na str.6).

Uwaga:

Po wprowadzeniu nowych ustawień zalecamy wyłączyć zasilanie urządzenia na czas około 5 sekund. Po ponownym uruchomieniu regulator rozpocznie realizację aktualnie wprowadzonych ustawień. Pominięcie tej czynności może, w niektórych przypadkach, opóźnić realizację bieżących ustawień do momentu zakończenia już rozpoczętych procesów.

Zapraszamy na naszą stronę internetową:

www.recalart.com

SPIS TREŚCI

PRZEZNACZENIE I MOŻLIWOŚCI REGULATORA.....	1
INFORMACJE OGÓLNE	2
SZYBKIE WPROWADZENIE DO EKSPLOATACJI – WERSJA PODSTAWOWA	2
INFORMACJE PODSTAWOWE	4
OPIS DZIAŁANIA – WERSJA PEŁNA (POGODOWA)	4
OPIS WSKAŹNIKÓW I FUNKCJE PRZYCISKÓW – WERSJE PODSTAWOWA	5
EKSPLOATACJA	5
OPIS WYŚWIETLACZA W TRAKCIE PRACY	5
USTAWIANIE PALENISKA	6
<i>faza grzania – czas pracy podajnika.....</i>	<i>6</i>
<i>faza grzania – czas przerwy podajnika</i>	<i>6</i>
<i>faza podtrzymania – czas postoju podajnika</i>	<i>7</i>
ROZPALANIE KOTŁA	7
TEST REGULATORA.....	8
KORYGOWANIE BŁĘDÓW POMIARU CZUJNIKÓW	8
ALARMY I SYTUACJE AWARYJNE.....	9
<i>Brak paliwa - Awaryjne zatrzymanie kotła</i>	<i>9</i>
ZGŁASZANE ALARMY	9
<i>Skasowanie zegara.....</i>	<i>9</i>
<i>Uszkodzenie czujnika kotła - Awaryjne zatrzymanie kotła.....</i>	<i>9</i>
<i>Cofanie żaru - Awaryjne zatrzymanie kotła</i>	<i>9</i>
UŻYTKOWANIE STEROWNIKA ZIMĄ.....	10
USTAWIENIE TEMPERATURY C.O. (KOTŁA)	10
<i>Ustawienie temperatury C.W.U.</i>	<i>10</i>
UŻYTKOWANIE STEROWNIKA LATEM.....	10
<i>Wyłączenie ogrzewania (blokada pompy C.O.).....</i>	<i>10</i>
<i>Ustawienie temperatury C.W.U.</i>	<i>10</i>
OPIS WSKAŹNIKÓW I FUNKCJE PRZYCISKÓW – WERSJE PEŁNA	11
EKSPLOATACJA	11
OPIS WYŚWIETLACZA W TRAKCIE PRACY	11
WYBÓR PROGRAMU PRACY.....	12
PROGRAMOWANIE REGULATORA.....	13
USTAWIANIE ZEGARA.....	13
USTAWIANIE TEMPERATURY DZIENNEJ	13
USTAWIENIE TEMPERATURY NOCNEJ	13
PROGRAM AUTMATYCZNY - USTAWIANIE PROGRAMU GRZANIA C.O.	14
PROGRAM AUTMATYCZNY - USTAWIENIE PROGRAMU GRZANIA C.W.U.....	16
DODATEK	19
FUNKCJA KOPIOWANIA	19
FUNKCJA COFANIA	19
NATYCHMIASTOWE ZAKOŃCZENIE PROGRAMOWANIA REGULATORA.....	19

Informacje podstawowe

Opis działania – wersja pełna (pogodowa)

Po włączeniu zasilania regulator odczytuje wszystkie wcześniej wprowadzone parametry¹ i rozpoczyna pracę. Jeżeli temperatura kotła spadła poniżej ustawionej wartości to rozpocznie się faza grzania. Zostaje na stałe włączony wentylator, a podajnik często podaje paliwo (zgodnie z ustawionym czasem patrz na str.6). W sytuacji gdy kocioł jest nagrzany i nie ma potrzeby podwyższenia temperatury, regulator jedynie podtrzymuje palenie. Wentylator i podajnik zostają włączone tylko na krótką chwilę², a przez większość czasu (patrz ustawienie na str.6) urządzenia te są wyłączone.

Aby optymalnie spalać paliwo należy ustawić działanie podajnika. Jak to zrobić opisano w dalszej części instrukcji str.6.

Obsługa regulatora polega na ustawieniu na górnej gałce temperatury dziennej(komfortowej) i na dolnej gałce temperatury nocnej(obniżonej). Na początku należy ustawić zegar i zaprogramować grzania C.O. (centralnego ogrzewania - str. 16) i C.W.U. (cieplej wody użytkowej – str.16). Ustawienia te należy dobrać do własnych potrzeb. Użytkownik ma do wyboru cztery programy pracy opisane na str.12. Resztą zajmie się regulator. Podstawą działania regulatora pogodowego jest odczyt temperatury zewnętrznej (czujnik na ścianie północnej). Regulator posiada w pamięci wpisane charakterystyki cieplne budynków uzależnione właśnie od temperatury zewnętrznej, dzięki temu reaguje na zmianę temperatury zewnętrznej tak zmieniając temperaturę ogrzewania, żeby utrzymać stałą temperaturę wewnątrz budynku. Ponieważ budynki wykonuje się w różnych technologiach w związku z tym mają one różne straty ciepła, dlatego zaleca się zamontowanie dodatkowego czujnika wewnętrznego. W takim przypadku regulator dodatkowo koryguje temperaturę ogrzewania utrzymując z dużą dokładnością temperaturę wewnątrz budynku.

Działanie regulatora polega na wyznaczeniu w pierwszym kroku temperatury C.O. na podstawie zmierzonej temperatury zewnętrznej i wpisanej do programu krzywej grzania. Następnie mierzona jest temperatura w pomieszczeniu i porównywana z wartością ustawioną przez użytkownika na gałkach (uwzględniany jest w miejscu również program tygodniowy). Regulator koryguje początkową wartość temperatury C.O..W zimie pompa C.O. pracuje gdy temperatura kotła jest większa od minimalnej (ustawia serwis), co zabezpiecza kocioł przed erozją. Pompa może zostać wyłączona gdy temperatura w pomieszczeniach jest nieco większa od ustawionej, lub gdy rozpoczął się proces grzania C.W.U. (serwis ustawił tzw. priorytet – pierwszeństwo, grzania C.W.U.).

Praca pompy C.W.U. związana jest z grzaniem ciepłej wody użytkowej. Gdy temperatura C.W.U. spada o 1 °C poniżej ustawionej wartości, rozpoczyna się proces grzania C.W.U.. Jeżeli serwis włączył priorytet to temperatura kotła jest podnoszona, a pompa C.O. wyłączana. Gdy grzania C.W.U. odbywa się bez priorytetu to temperatura na kotle zależy tylko od wymaganej wartości na potrzeby C.O., natomiast pompa C.O. nie jest w tym czasie wyłączana (chyba, że wynika to z braku zapotrzebowania na ciepło przez układ centralnego ogrzewania).


Obniżenie, przez 8 godzin w ciągu doby, temperatury pomieszczeń o 3 stopnie °C daje nam ok. 8% oszczędności paliwa w skali roku. Optymalne ogrzewanie, reagujące na warunki zewnętrzne, to kolejne 4% oszczędności paliwa w skali roku. Reasumując sterownik pogodowy daje gwarancję oszczędności co najmniej 12% paliwa w skali roku, komfort, oraz wydłużenie czasu pracy na jednym zasobniku kotła.

¹ Wszystkie ustawienia serwisowe, oraz czasy podawania paliwa są zapisane w pamięci odpornej na zaniki zasilania. Regulator może być wyłączony z zasilania przez długi czas (nawet kilka lat), a dane są pamiętane.

² ustawia serwis, lub producent kotła


Opis wskaźników i funkcje przycisków – wersje podstawowa

Eksploatacja

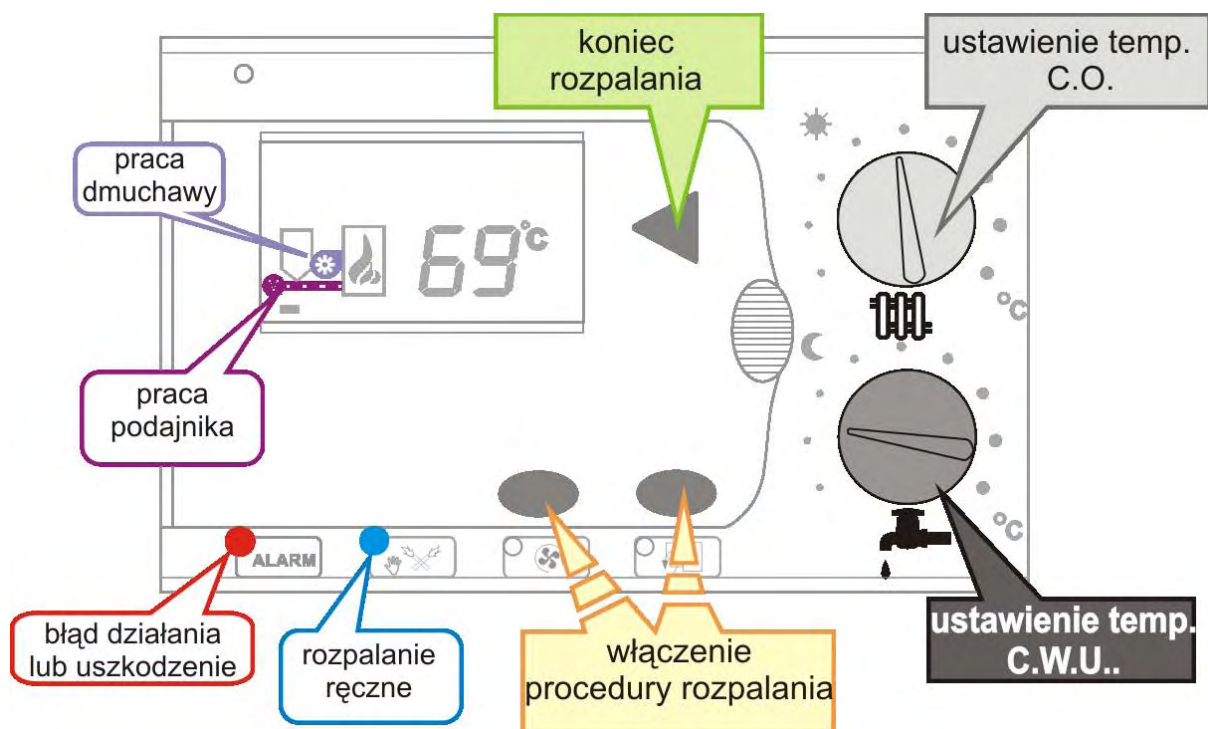

Opis wyświetlacza w trakcie pracy

Po włączeniu regulatora przez kilka sekund wyświetlany jest ekran startowy (wyświetlony zostaje numer wersji oprogramowania regulatora), po czym regulator przechodzi do normalnej pracy.

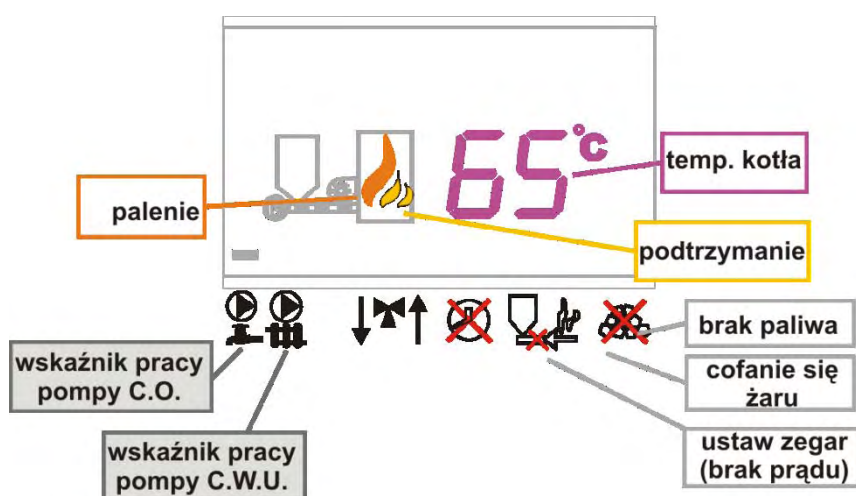


Ustawianie paleniska

Proces palenia polega na uruchomieniu tzw. fazy grzania, wtedy gdy temperatura kotła ma wzrosnąć. Regulator włącza wtedy na stałe wentylator i zdecydowanie częściej uruchamia podajnik paliwa. Po osiągnięciu temperatury, regulator przechodzi do tzw. fazy podtrzymania, wentylator zostaje wyłączony, a podajnik paliwa uruchamia się tylko na chwilę aby uzupełnić paliwo podtrzymujące palenie ognia w kotle.


faza grzania – czas pracy podajnika

Parametr informuje o tym, na jaki czas zostanie załączony podajnik paliwa w pracy automatycznej.

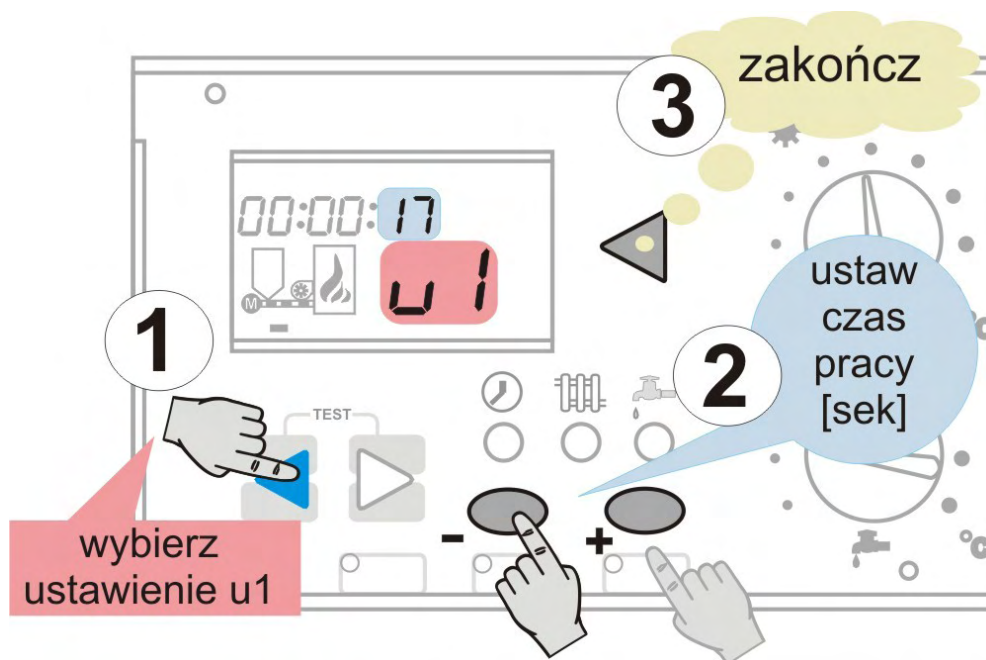


faza grzania – czas przerwy podajnika

Jest to czas pomiędzy kolejnymi cyklami podawania paliwa do kotła C.O. w trybie pracy automatycznej.

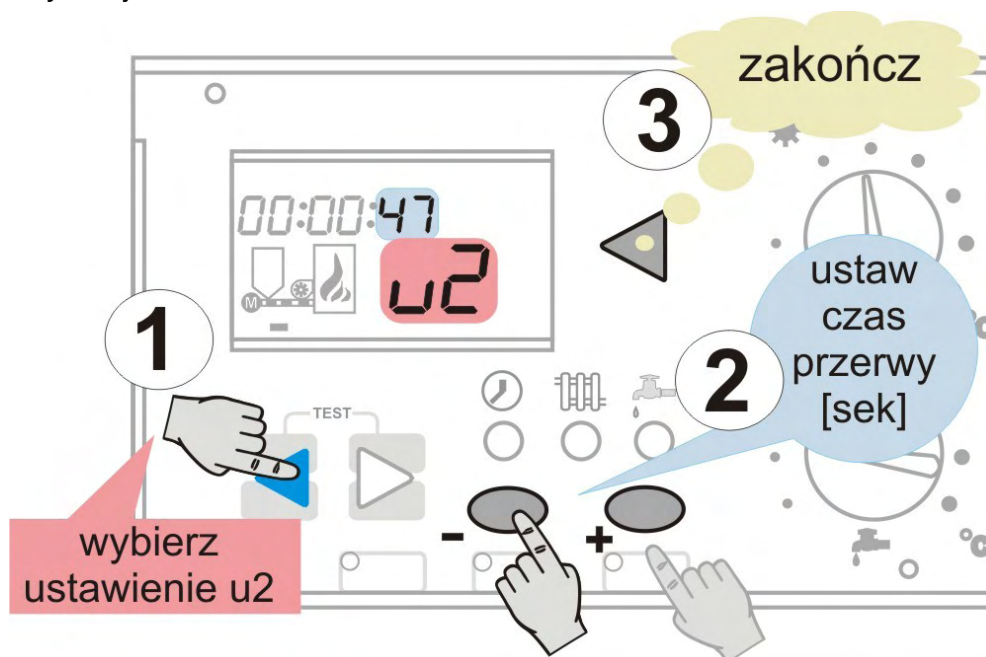


faza podtrzymania – czas postoju podajnika

Jest to czas po upływie którego sterownik załączy podajnik i wentylator, na określony przez producenta kotła, aby zapobiec wygaśnięciu kotła.

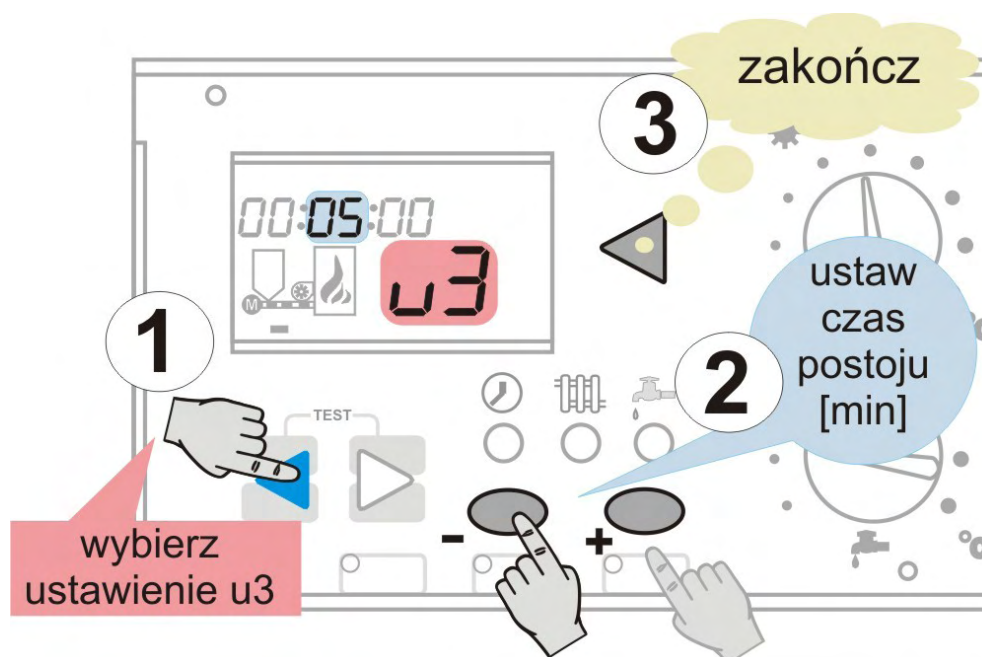

Rozpalanie kotła

Czynność rozpalania paleniska wymaga ręcznego włączenia procedury rozpalania. Następnie, w miarę potrzeby, podajemy paliwo i włączamy wentylator. Dodatkowo włączenie podajnika i dmuchawy potwierdzają odpowiednie kontrolki.

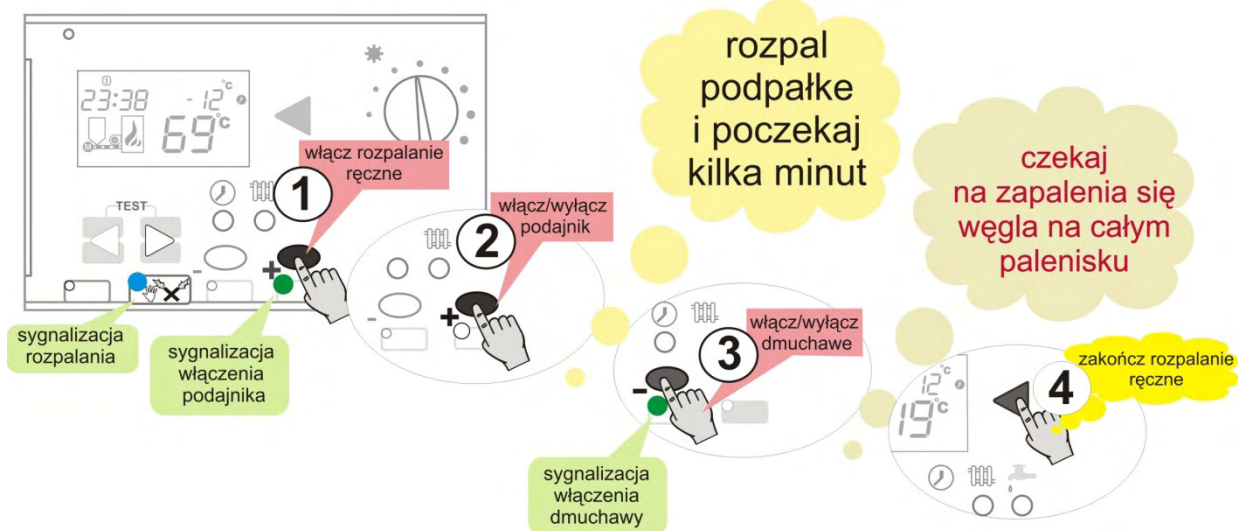

UWAGA:


2. Włączenie przez serwis funkcji „**detekcji braku paliwa**” powoduje, że sterownik może zatrzymać pracę kotła. W przypadku gdy nie rośnie regulator wchodzi w stan **STOP** (zapali się czerwony wskaźnik **ALARM**) i zostanie wyświetlony napis **AL:01**.

3. Aby ponownie uruchomić kocioł, który jest w stanie **STOP**(*pali się czerwony wskaźnik ALARM*), należy postępować tak jak przy rozpalaniu wygaszonego kotła (patrz wyżej - początek strony)

Test regulatora

Test regulatora pozwala na sprawdzenie wszystkich wejść i wyjść. Możliwe jest odczytanie wartości temperatur mierzonych przez czujniki – pozwala to stwierdzić prawidłowość połączeń i lokalizacji czujników. Załączenie poszczególnych styków regulatora pozwala sprawdzić prawidłowość podłączenia urządzeń (pompy, wentylator, mieszacz, podajnik).

Sposób postępowania

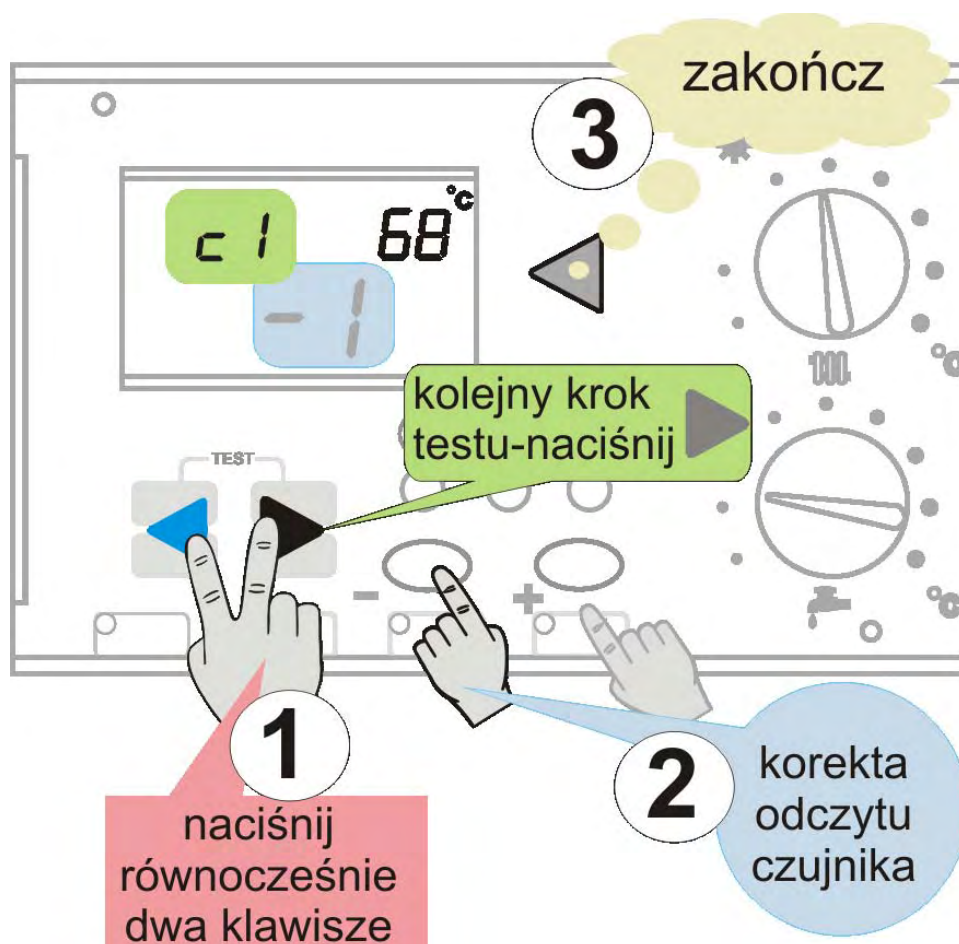

- C1 - czujnik kotła
- C2 - czujnik C.O.
- C3 - czujnik pomieszczenia
- C4 - czujnik zewnętrzny
- C5 - czujnik C.W.U.
- C6 - rezerwa
- C7 - czujnik podajnika
- C8 - powrót kotła

Brak, lub rozwarcie czujnika sygnalizowane jest w postaci znaku -- w miejscu temperatury. Z kolei zwarcie czujnika sygnalizowane jest znakami **UU** zapalonymi w miejscu temperatury.

Korygowanie błędów pomiaru czujników

Regulator przystosowano do półprzewodnikowych czujników temperatury produkcji firmy Philips. Czujniki te mogą wskazywać temperaturę z błędem do $\pm 3^{\circ}\text{C}$, ponieważ jest to błąd stały dla danego czujnika, regulator umożliwia jego skompensowanie. W trakcie odczytu wskazań czujników w funkcji **TEST**, możemy ustawić dokładną wartość temperatury naciskając klawisze „+”, lub „-”. Regulator umożliwia skompensowanie błędów w zakresie $\pm 5^{\circ}\text{C}$.

Alarmy i sytuacje awaryjne

Regulator A3000D jest regulatorem konfigurowanym sprzętowo, to znaczy że po wykryciu odpowiednich czujników uruchamia dodatkowe funkcje. Dlatego brak pewnych czujników nie jest sygnalizowany jako błąd, bądź uszkodzenie. Regulator nie jest również w stanie wykryć awarii obwodów wyjściowych (uszkodzenia przekaznika, kostki podłączeniowej itd.). Poniżej zostaną opisane typowe problemy i sposoby w jakie można je rozwiązać, oraz wskazówki kiedy należy wezwać serwis.

Brak paliwa - Awaryjne zatrzymanie kotła

AL:01 Jeżeli czujnik płomienia nie wykryje ognia, regulator podejmuje automatycznie jedną próbę rozpalenia. Gdy nie uda się rozpalić kotła następuje awaryjne zatrzymanie pracy kotła.

Wyświetlany jest numer błędu : „ **AL:01** ”.

Zgłaszane alarmy

Skasowanie zegara

AL:02 Wykrywane jest zanik napięcia zasilania. Aby skasować ten alarm wystarczy ponownie ustawić zegar.

Sygnalizacja

Pulsuje dioda **ALARM** i pulsuje wskazanie zegara.

Wyświetlany jest numer błędu : „ **AL:02** ”.

Uszkodzenie czujnika kotła - Awaryjne zatrzymanie kotła

AL:03 Wykrywane jest przerwanie obwodu czujnika, lub jego zwarcie. Po stwierdzeniu takiej sytuacji nadmuch zostaje wyłączony, a podajnik zatrzymany do momentu usunięcia awarii.

Sygnalizacja

Pulsuje dioda **ALARM** i pulsuje wskazanie temperatury kotła.

Wyświetlany jest numer błędu : „ **AL:03** ”.

Cofanie żaru - Awaryjne zatrzymanie kotła

AL:04 Źle ustawione parametry paleniska mogą spowodować wyrzucanie niedopalonego paliwa do popielnika (podajnik włącza się za często). Gdy podajnik włącza się zbyt rzadko, paliwo zaczyna palić się coraz niżej „cofając” się w głąb podajnika. Umieszczony na końcu podajnika czujnik temperatury uruchamia procedurę awaryjnego wysunięcia żaru.

Sygnalizacja

Pulsuje dioda **ALARM** i pulsuje wskazanie temperatury podajnika.

AL:05 Wyświetlany jest numer błędu: „ **AL:04** ” w trakcie wysuwania żaru i Wyświetlany jest numer błędu: „ **AL:05** ” po zatrzymaniu pracy kotła gdy awaryjny usunięcie żaru nie obniży temperatury czujnika podajnika.

Użytkowanie sterownika zimą

Ustawienie temperatury C.O. (kotła)



Zimą na gałce górnej ustawiamy temperaturę centralnego ogrzewania. Aby ustawić temperaturę centralnego ogrzewania należy pokręcić pokrętłem do momentu pojawienia się wymaganej temperatury wyświetlanej dużymi cyframi. W prawym górnym rogu wyświetlacza widoczna jest poprzednio ustawiona temperatura.

Ustawienie temperatury C.W.U.



Na gałce dolnej ustawiamy temperaturę ciepłej wody użytkowej. Aby ustawić temperaturę ciepłej wody użytkowej należy pokręcić pokrętłem do momentu pojawienia się wymaganej temperatury wyświetlanej dużymi cyframi. W prawym górnym rogu wyświetlacza widoczna jest poprzednio ustawiona temperatura.

Użytkowanie sterownika latem



Wyłączenie ogrzewania (blokada pompy C.O.)



Latem gałkę górną przekręcamy maksymalnie w lewo – na wyświetlaczu mamy ustawione wtedy 0. Ogrzewanie C.O. jest wyłączone (pompa C.O. nie pracuje).

Ustawienie temperatury C.W.U.




Na gałce dolnej ustawiamy temperaturę C.W.U. Aby ustawić temperaturę C.W.U. należy pokręcić pokrętłem do momentu gdy na wyświetlaczu pojawi się wymagana temperatura.

WŁĄCZENIE FUNKCJI POGODOWYCH WYMAGA USTAWIEŃ W PARAMETRACH SERWISOWYCH.

Dalsza część instrukcji to opis funkcji po włączeniu pełnej opcji sterownika.


Opis wskaźników i funkcje przycisków – wersje pełna

Eksplatacja

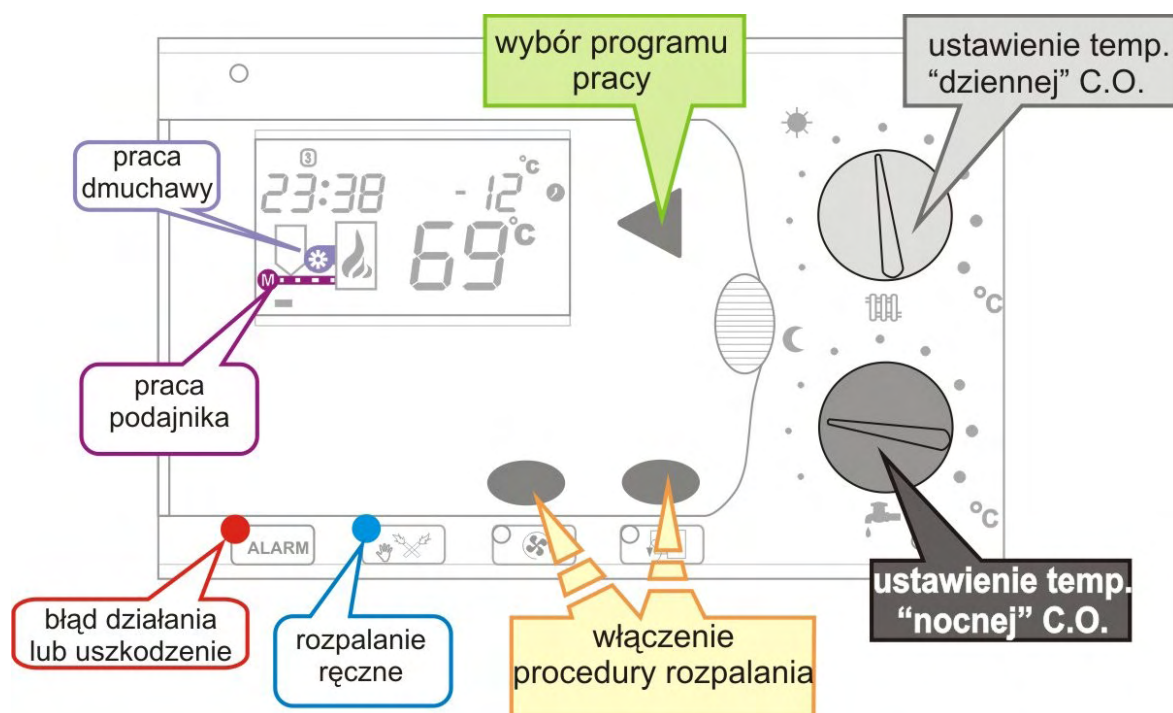

Opis wyświetlacza w trakcie pracy

Po włączeniu regulatora przez kilka sekund wyświetlany jest ekran startowy (wyświetlony zostaje numer wersji oprogramowania regulatora), po czym regulator przechodzi do normalnej pracy.

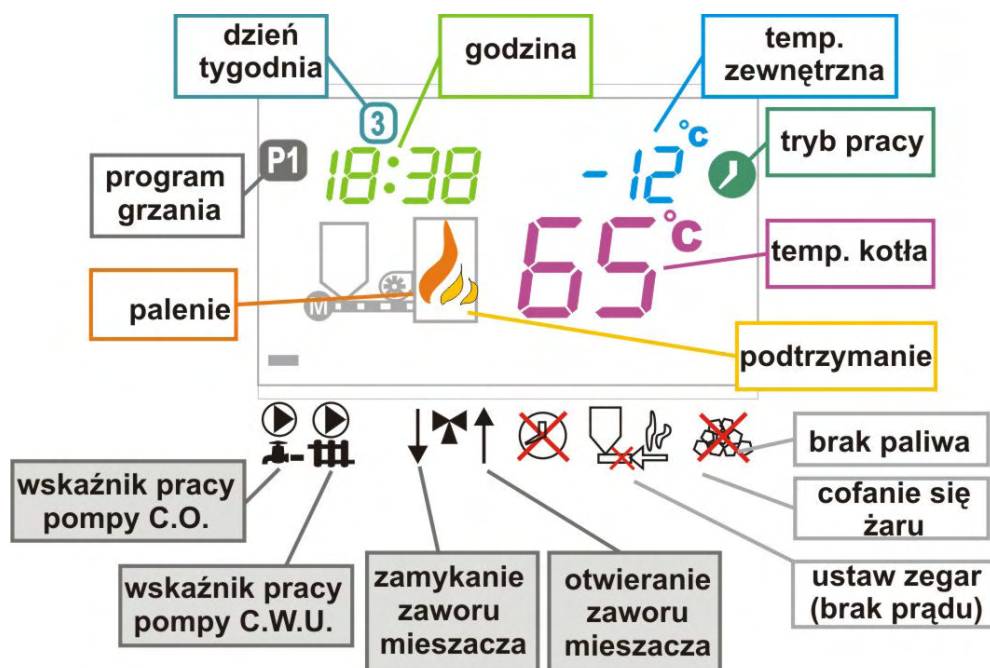

Wybór programu pracy

Charakterystyka

PROGRAM PRACY określa sposób w jaki będzie pracował regulator. Użytkownik ma do wyboru cztery możliwości opisane niżej.

AUTOMATYCZNY



Regulator pracuje według nastawionego programu grzania (str. 14 i 16). Zależnie od aktualnego dnia tygodnia i godziny, automatycznie utrzymana jest temperatura dzienna(komfortowa), lub nocna(obniżona) (ustawiana na gałkach - str.13), oraz realizowany jest program grzania C.W.U.. Pełne wykorzystanie możliwości programu pozwala osiągnąć nawet 35% oszczędności paliwa.

DZIENNY



Regulator utrzymuje w pomieszczeniach przez cały czas temperaturę dzienną(komfortu) (ustawioną na górnej gałce - str.13). Nie ma znaczenia godzina i dzień tygodnia. Rozwiązanie takie zwalnia użytkownika z konieczności zmian w programie grzania. C.W.U. (Ciepła Woda Użytkowa) przez cały czas ma temperaturę komfortową (patrz str.16)

NOCNY




Regulator utrzymuje w pomieszczeniach temperaturę nocną(obniżoną) (ustawioną na dolnej gałce – str.13). Tak jak w przypadku **PROGRAMU DZIENNEGO** zegar nie jest brany pod uwagę. Ponowne przełączenie na **PRACĘ AUTOMATYCZNĄ** uruchomi działanie z zegarem. C.W.U. utrzymywana jest na poziomie temperatury dyżurnej (patrz str.16)

LETNI.



Regulator realizuje program grzania C.W.U.(str.16). Pompa C.O nie pracuje, a zawór mieszający (jeżeli jest zainstalowany) znajduje się w pozycji zamkniętej.

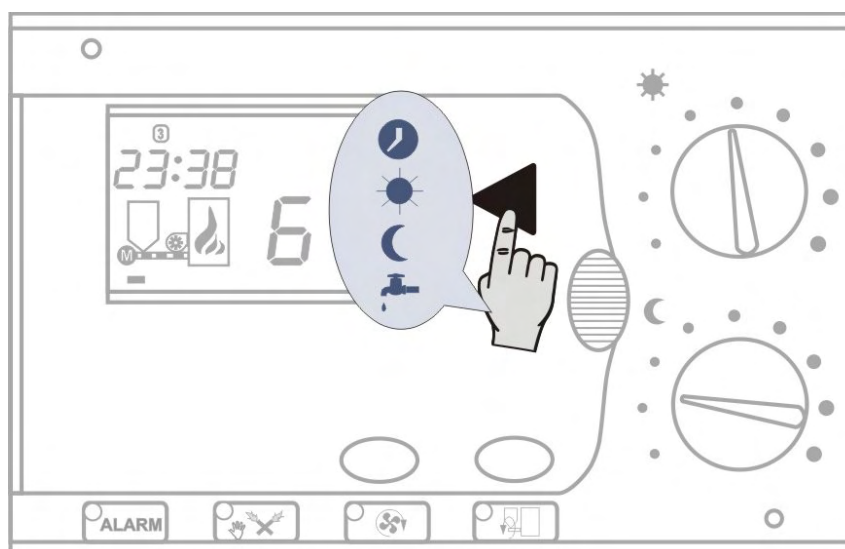


Programowanie regulatora

Ustawianie zegara

Charakterystyka

Każde dłuższe wyłączenie napięcia zasilającego kasuje zegar, który następnie wymaga ponownego ustawienia. Regulator sygnalizuje konieczność ustawienia zegara włączając diodę ALARM i wygaszając co 1 sekundę wskazanie godziny (pulsowanie wskazania czasu). Poniżej przedstawiono sposób postępowania w przypadku ustawiania czasu i dnia tygodnia.

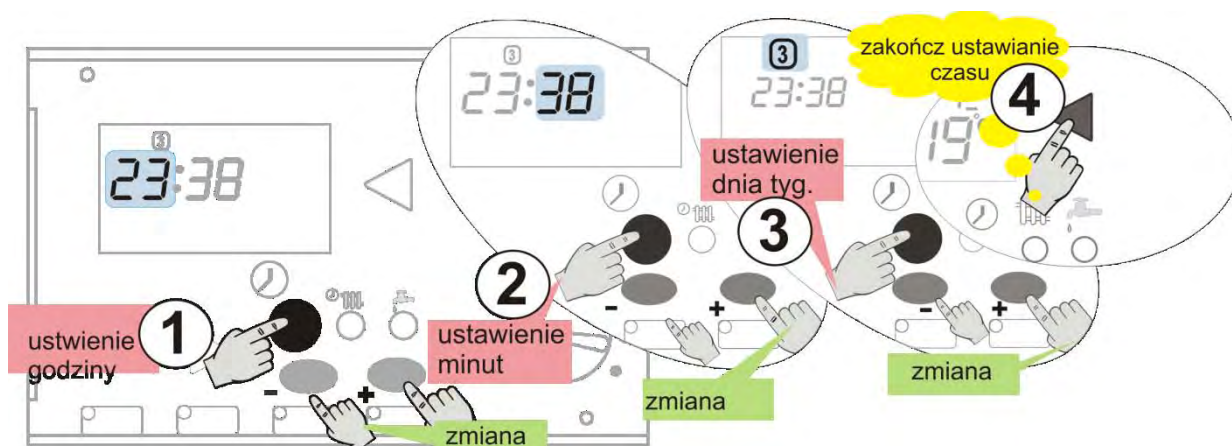

Ustawianie temperatury dziennej

Charakterystyka



Temperatura dzienna(komfortu) jest to temperatura jaką chcemy uzyskać w pomieszczeniach w ciągu dnia. Przyjmuje się, że temperatura dzienna(komfortu) jest wyższa od nocnej(obniżonej). W programie **AUTOMATYCZNYM** (patrz str.10) regulator utrzymuje w zaprogramowanym czasie właśnie temperaturę dzienną(komfortu).

Ustawienie temperatury nocnej

Charakterystyka



Temperatura nocna(obniżona) jest to temperatura jaką chcemy uzyskać w pomieszczeniach w ciągu nocy. Temperatura ta jest utrzymywana w pomieszczeniach przez cały czas dla pracy **NOCNEJ(OBNIŻONEJ)** (patrz str.1410), oraz poza godzinami ustawionymi dla programu grzania (str.12) w programie **AUTOMATYCZNYM**.

Program automatyczny - ustawianie programu grzania C.O.

Program grzania pomieszczeń określa godziny, w których utrzymywana jest w budynku temperatura dzienna(komfortowa), w pozostałym czasie regulator utrzymuje temperaturę nocną(obniżoną). Maksymalnie można ustawić dwa dowolne programy w każdym dniu tygodnia. Ustawienie programu to określenie godziny rozpoczęcia grzania dziennego(komfortowego) i godziny jego zakończenia.

Korzyści


- Ogrzewanie działa tylko w okresach faktycznego zapotrzebowania.
- Użytkownik może dostosować program pracy instalacji do swojego rozkładu zajęć.
- Celowe zaprogramowanie umożliwia zaoszczędzenie energii.

Przykład

1 faza grzania




2 faza grzania

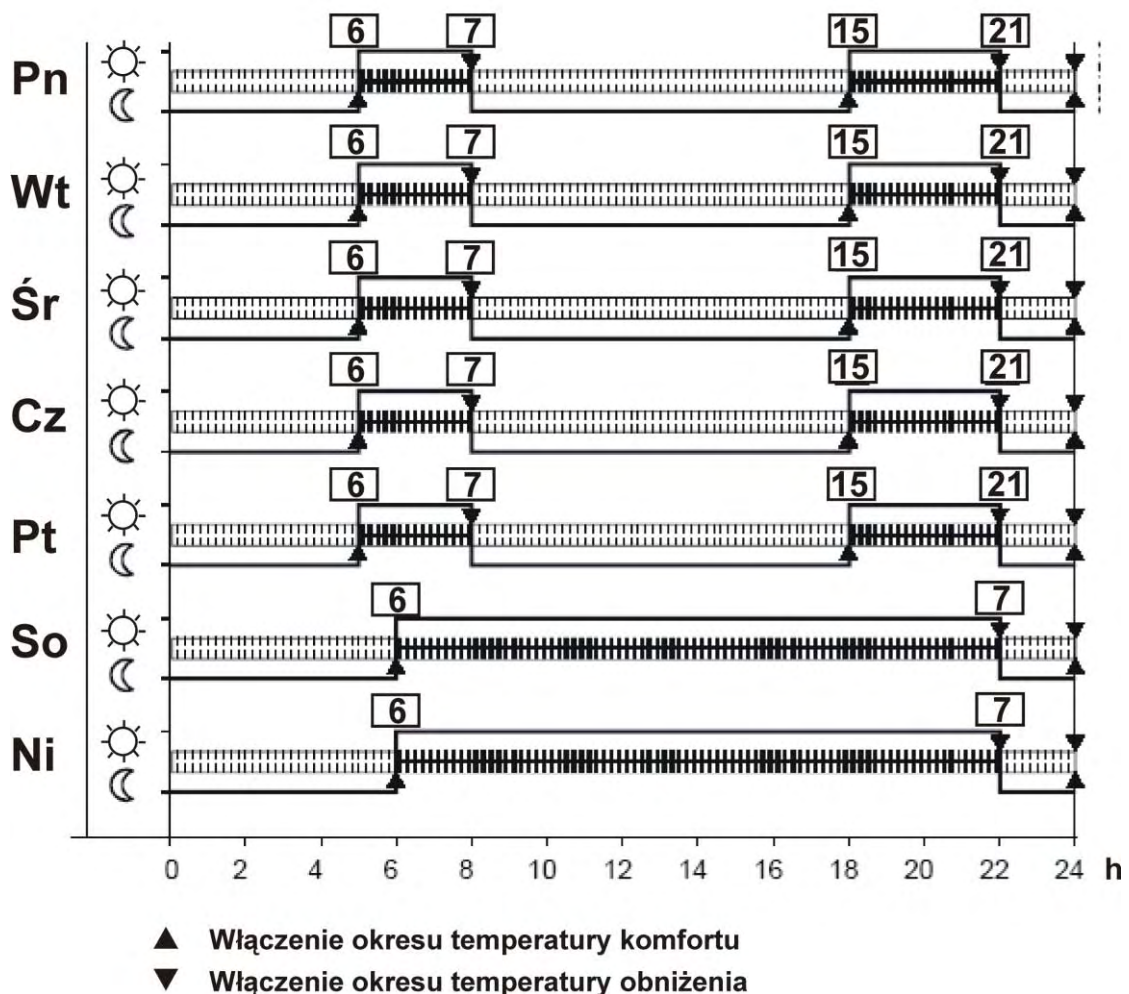


Sposób postępowania

Po otwarciu klapki widoczne stają się przyciski programujące. Wciśnięcie przycisku zaznaczonego na zdjęciu białą strzałką uruchamia programowanie ogrzewania dla całego tygodnia. Procedura ta rozpoczyna się od pierwszego programu w poniedziałek, poprzez program drugi dla tego samego dnia. Następnie programuje się w analogiczny sposób, wtorek i następne dni tygodnia do niedzieli włącznie. Dalszy opis szczegółowo przedstawia wszystkie niezbędne czynności.

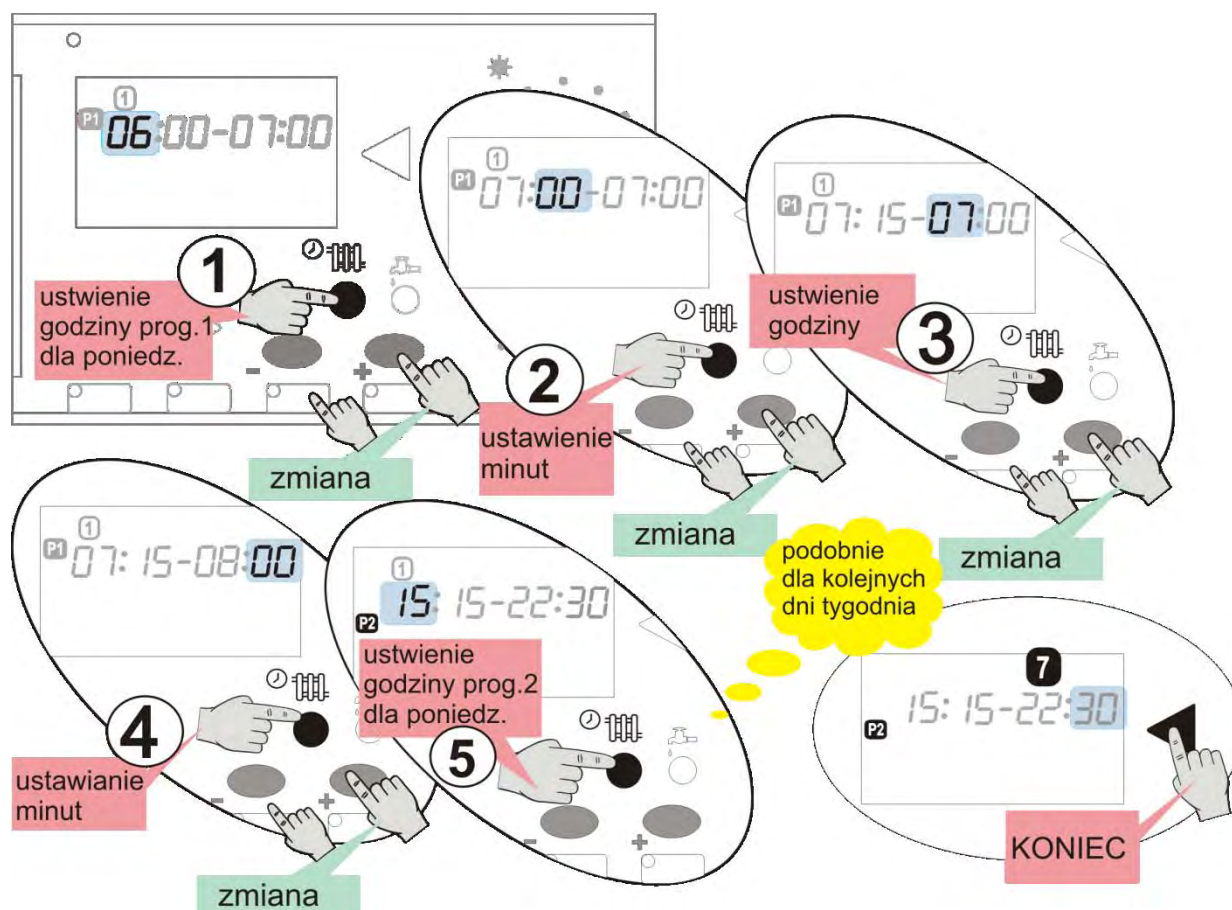

Możliwe jest wcześniejsze zapisanie i zakończenie programowania poprzez naciśnięcie przycisku **ZAKOŃCZ/AKCEPTUJ**.

Korzystanie z przycisku **KOPIUJ** i **COFNIJ** znacznie ułatwia programowanie regulatora (str.19)



UWAGA: Wprowadzenie w każdej pozycji wartości zero powoduje „skasowanie” programu grzania (1 lub 2) w danym dniu (patrz rys. obok). Ustawienie to może zostać przekopiowane do stref czasowych innych dni tygodnia w sposób przedstawiony na str.19

Program automatyczny - ustawienie programu grzania C.W.U

Charakterystyka


Program grzania C.W.U określa godziny, w których utrzymywana jest temperatura komfortu³ C.W.U, w pozostałym czasie regulator utrzymuje temperaturę dyżurną⁴ (można również wyłączyć grzanie C.W.U.). Maksymalnie można ustawić dwa dowolne programy w każdym dniu tygodnia. Ustawienie programu utrzymania temperatury komfortu to określenie godziny rozpoczęcia i godziny jego zakończenia, w pozostałym czasie regulator utrzyma temperaturę dyżurną.

Przykład

1 faza grzania



2 faza grzania

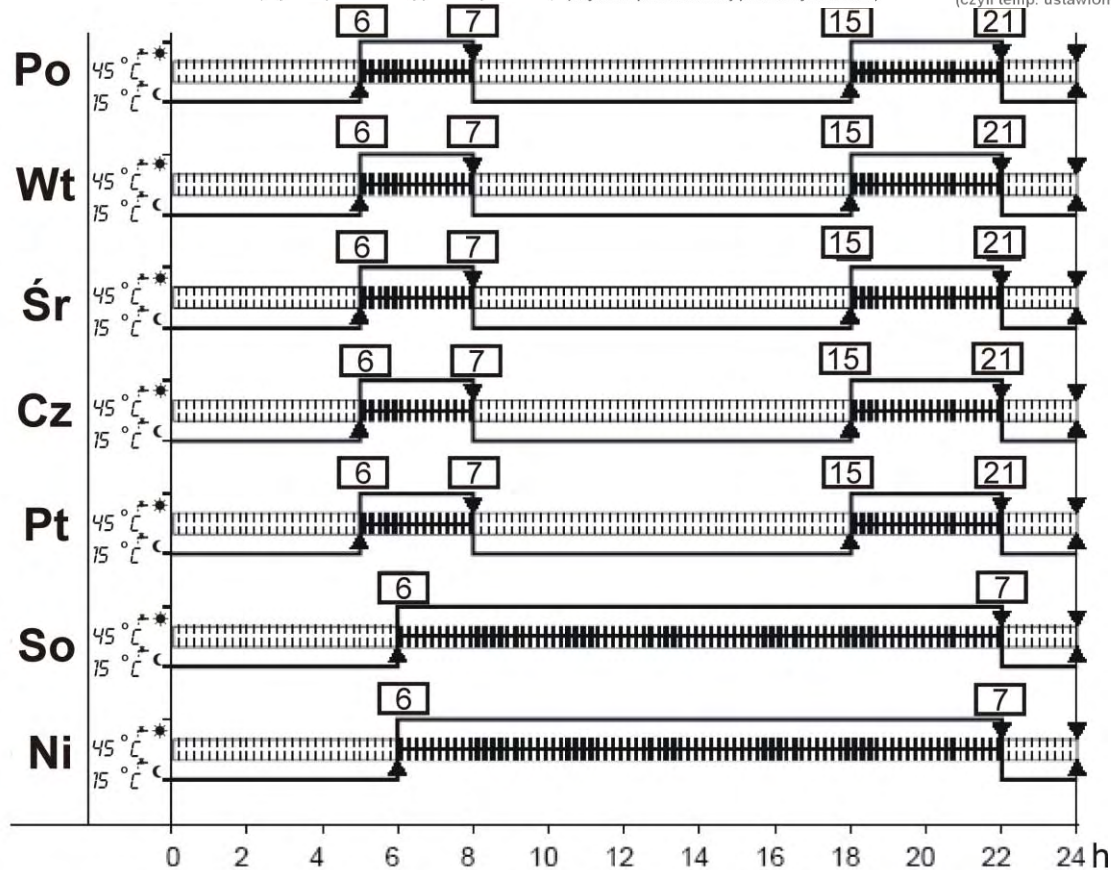


- ▲ Włączenie okresu temperatury komfortu
- ▼ Włączenie okresu temperatury dyżurnej

³ Regulator umożliwia ustawienie dwóch temperatur dla ciepłej wody użytkowej (analogicznie jak dla temperatur C.O.), temperatura nazywana dalej komfortową powinna mieć wartość odpowiednią dla użytkownika, np. 50°C.

⁴ wprowadzenie wartości 0 praktycznie wyłączy grzanie ciepłej wody poza ustawionym programem grzania. Zaleca się ustawienie wartości znacznie niższej od temperatury komfortu +35°C (woda zimna ma około +5°C do +14°C), mamy praktycznie ciepłą wodę przez całą dobę minimalnym kosztem paliwa - oczywiście w ustawionych godzinach będzie to woda nagrzana do temperatury komfortowej (patrz opis wyżej).


Sposób postępowania

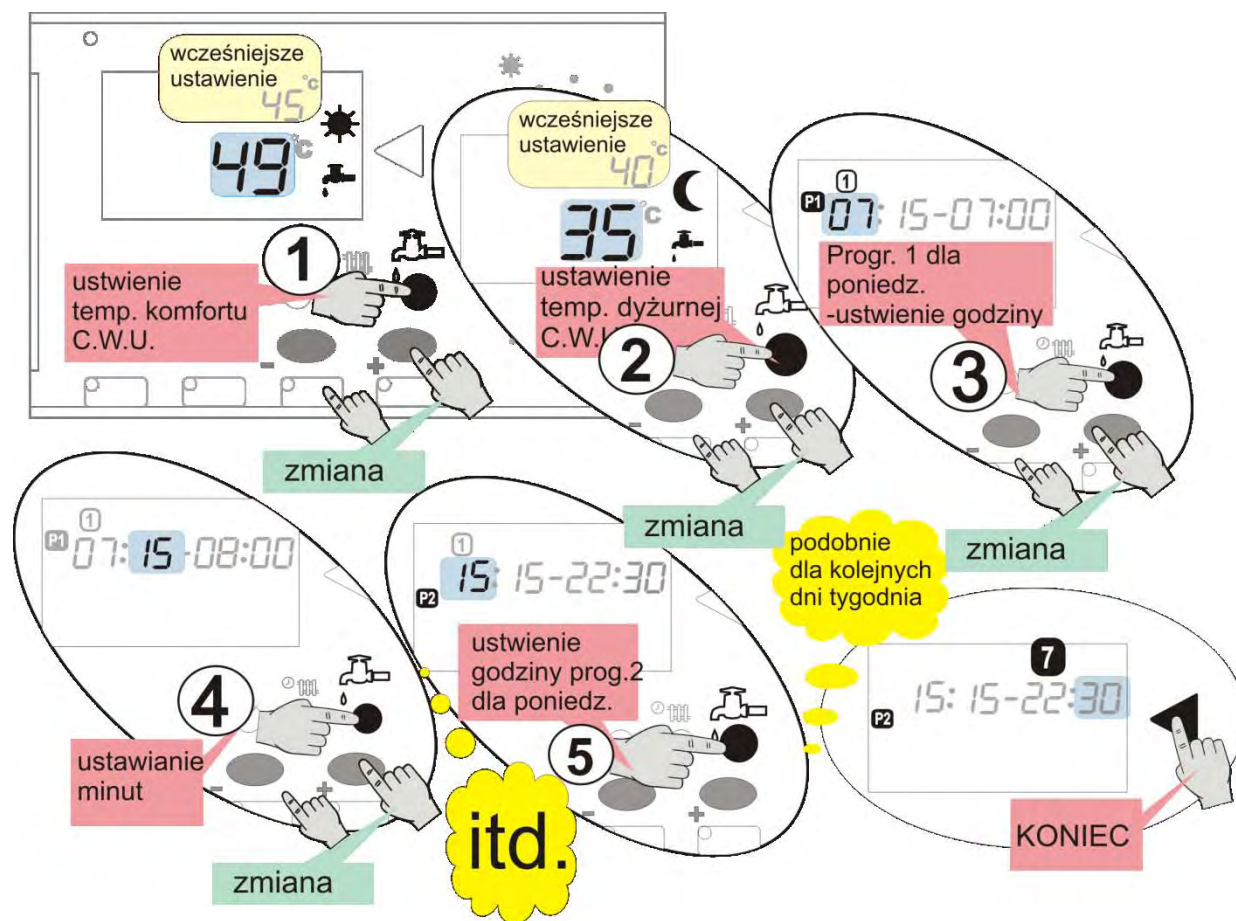

Korzystanie z przycisku KOPIUJ i COFNÍJ znacznie ułatwia programowanie regulatora (patrz opis str.19)

UWAGA:

Wprowadzenie w każdej pozycji wartości zero powoduje „skasowanie” programu grzania (1 lub 2) w danym dniu (patrz rys. obok). Ustawienie to może zostać przekopiowane do stref czasowych innych dni tygodnia w sposób przedstawiony na str.19



NOTATKI:

Wybór krzywej grzewczej



Charakterystyka

Optymalna krzywa grzewcza zależy od rodzaju systemu ogrzewania (grzejniki, ogrzewanie podłogowe..) i od strat ciepła w danym budynku (oszacowanie na podstawie okien, ścian, ewentualnego ocieplenia). Na podstawie krzywej grzewczej i zmierzonej temperatury zewnętrznej (wymagane podłączenie czujnika zewnętrznego) regulator wyznacza temperaturę wody C.O., która zapewnia utrzymanie stałej (niezależnie od zmian pogody) temperatury w pomieszczeniach. Regulator pracując z czujnikiem pokojowym automatycznie skoryguje ewentualny błąd w doborze krzywej grzewczej.

UWAGA:

Funkcja automatycznej korekty jest aktywna tylko gdy jest podłączony czujnik pokojowy.

Sposób postępowania

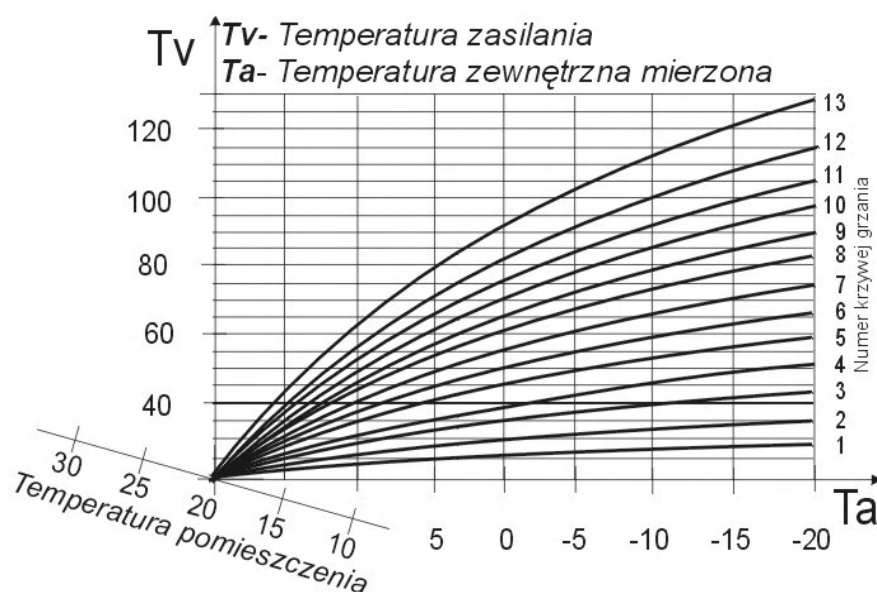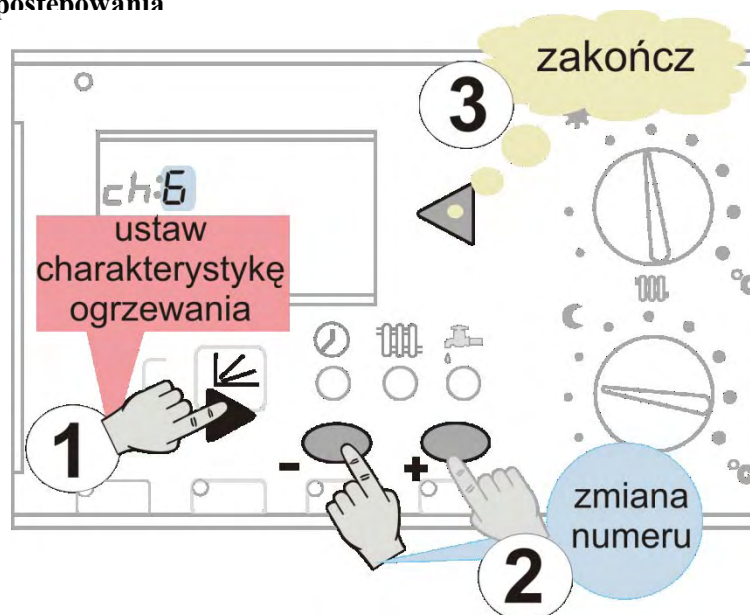

Wykresy dostępnych krzywych grzewczych (numery krzywych 1..13)

UWAGA:

Przyciski realizują funkcję COFINI i KOPIUJ tylko w momencie gdy ustawiamy program grzania budynku, lub program grzania C.W.U.

Przykłady:

Obiekt	Ogrzewanie	krzywa
Dowolny	Podłogowe	1..4
Zimny	Grzejnikowe	9..13
Ciepły-nie ocieplony	Grzejnikowe	7..9
ocieplony	Grzejnikowe	5..7

Dodatek

Funkcja kopiowania

Charakterystyka

Pozwala na skopiowanie programu grzania z poprzedniego dnia. Funkcja działa tylko w trakcie ustawiania programu grzania (patrz str.10) dla wszystkich dni tygodnia z wyjątkiem poniedziałku. Kopiowany jest program 1 lub 2, w zależności od tego który aktualnie jest ustawiany. Wykorzystanie tej funkcji znacznie upraszcza zaprogramowanie regulatora.

Sposób postępowania



W trakcie ustawiania programu grzania (dotyczy dni: wtorek .. niedziela) naciśnięcie przycisku **KOPUJ** spowoduje wpisanie danych z dnia poprzedniego. Akceptacji danych, lub dalszego programowania wykonujemy zgodnie z opisem wcześniej (patrz str.10)

UWAGA:

1.Przekopiować można tylko ustawienia z dnia poprzedniego. W trakcie ustawiania programu dla poniedziałku przycisk jest nieaktywny.

2.Jeżeli naciśnięty zostanie przycisk **KOPUJ** w trakcie normalnej pracy, to zostanie wywołana inna funkcja, ponieważ podstawowe działanie tego klawisza to **KRZYWA GRZEWCZA**.

Funkcja cofania

Charakterystyka

Funkcja działa tylko w trakcie ustawiania programu grzania (patrz str.10 i 16). W trakcie programowania ustawiane są kolejno parametry dla poszczególnych dni tygodnia, w przypadku pomyłki można wrócić do wcześniej ustawianych danych i wprowadzić poprawki.

Sposób postępowania



Każde naciśnięcie przycisku **COFNIJ** w trakcie ustawiania programu grzania powoduje powrót do ustawiania poprzedniego parametru. Możliwe jest, poprzez wielokrotne naciśnięcie, cofnięcie się do edycji parametru z kilku poprzednich dni.

Uwaga:

Jeżeli naciśnięty zostanie przycisk **COFNIJ** w trakcie normalnej pracy, to zostanie wywołana inna funkcja, ponieważ podstawowe działanie tego klawisza to wejście w **USTAWIANIA PALENISKA**.

Natychmiastowe zakończenie programowania regulatora

Charakterystyka

W trakcie ustawiania czasu i programu grzania możliwe jest wcześniejsze zakończenie tej czynności (pełne ustawienie programu grzania to 28 parametrów, jeżeli zmieniamy tylko kilka pierwszych to przeglądanie pozostałych nie ma sensu).

Sposób postępowania



Naciśnięcie w trakcie programowania przycisku **ZAKOŃCZ/AKCEPTUJ** natychmiast kończy programowanie i zapisuje wprowadzone zmiany.

Uwaga:

Podstawowe działanie przycisku **ZAKOŃCZ/AKCEPTUJ** to wybór **programu pracy** (patrz str. 9).

Parametry techniczne

Napięcie zasilania	: 230VAC , 50Hz
Pobór mocy (bez odbiorników)	: 4.5 VA
Maksymalne parametry wyjść sterujących	: 1 A / 230VAC / 200VA ⁽⁵⁾
Maksymalna mocy grzałka	: 1000 VA
Dokładność pomiaru temperatury	: ± 2.5 °C
Minimalny zakres pomiarowy(KTY81-210)	: -30 .. +120 °C ⁽⁶⁾
Maksymalna temperatura czujnika KTY81-210	: +150°C
Temperatura pracy urządzenia	: 0 .. +50°C
Temperatura przechowywania	: -10 .. +60 °C
Maksymalna wilgotność otoczenia	: 95%
inne	:
	(1)środowisko pracy nie może zawierać oparów agresywnych środków chemicznych takich jak np. opary kwasów i zasad,
	(2) wyświetlacz LCD nie może być bezpośrednio narażany na promieniowanie słoneczne (trwale uszkadza wyświetlacz)

Uwaga:

1. do zabezpieczenia zalecamy szybkie ceramiczne bezpieczniki topikowe 3.15A/230VAC
2. urządzenie powinno zostać podłączone do gniazdka z uziemieniem ochronnym
3. podłączenie i ustawienie urządzenie powinno być wykonane przez osoby do tego uprawnione.
4. wszelkie podłączenia powinny być wykonane po wyciągnięciu przewodu zasilającego z gniazda sieciowego.

UWAGA: wyjścia sterujące zawierają układy filtrujące RC, które mogą powodować błędne odczyty woltomierzy (wskazanie np. 195V AC dla rozwartego obwodu przekaźnika). Do testowania wyjść zalecamy stosować żarówki małej mocy (np. 10W/230 VAC), lub woltomierz i podłączony odbiornik do wyjścia.

⁵ Dotyczy wyjść: pompa C.O., pompa C.W.U., wentylator

⁶ Dla wejść pomiarowych czujników temperatury i sensorów KTY81-210